


TANK EKİPMAN LİSTESİ						
POS.	AD	TANIM	Ø	H	SINIF	NOT
M	1	Müdahale Kapağı	462	300		PE Kitlenebilir Kapak
1N	1	Dolum Borusu	110	-	PN6	PVC, FRP Kaplı
2N	1	Havalandırma	63	400	PN16	PVC Dirsek
3N	2	Mapa	40			160*100*10 mm

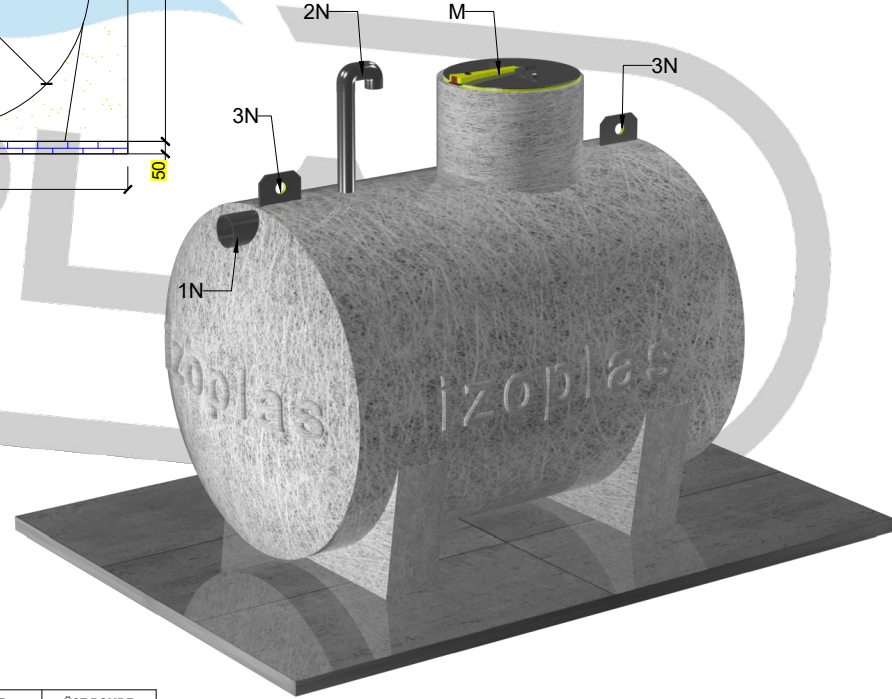

Δ ÜRÜN DETAY		STOK KODU		500F-2	
		NET		TOTAL	
KAPASİTE	m ³	2		2,11	
KULLANIM	-	ATIK SU			
YOĞUNLUK	kg/m ³	1000 ≈ 1200			
SICAKLIK	°C	ÇALIŞMA: 45		DİZAYN: 60	
BASINÇ	Bar g	ÇALIŞMA: ATM		DİZAYN: ATM	
Δ HAMMADDE	RESİN	450 (gr/m ²)	600 (gr/m ²)	800 (gr/m ²)	300 (gr/m ²)
BOMBE	Boytek 452	1	2	1	-
GÖVDE	Boytek 452	1	2	1	-
AYAK	Boytek 452	-	2	-	-
MENHOL	Boytek 452	1	2	-	-
HAVALANDIRMA	PVC DIRSEK	DOLUM	PVC Boru	POMPA	-
MAPA	5x Tank Ağırlık				
ÇEKME	≈750 kgf/cm ²	EĞİLME	≈550 kgf/cm ²	ELASTİKİYET	≈153500 kgf/cm

Δ GENEL BAKIŞ		ALT BOMBE	GÖVDE	ÜST BOMBE
		BOMBE	SİLİNDİR	BOMBE
ÇAP (EN)	mm	Ø1200	Ø1200	Ø1200
KALINLIK	mm	4=6	4=6	4=6
TABAN ALANI	m ²	4,5	SURFACE AREA m ²	12,87
ÖLÇÜLER	mm	YÜKSEKLİK: 1550	UZUNLUK: 1900	KOT FARKI: 300
AĞIRLIK	kg	BOŞ: ≈ 90	WORKING: 2090	H.TEST: 2200
KAZI ÖLÇÜLERİ	mm	Genişlik : 1500	Derinlik: 1600	Uzunluk: 2500

Δ NOTES	
1	Ürünler çizimde belirtilen ölçülere uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
2	Taban kısmı mutlaka düz bir beton zemin olmalıdır.
3	Aşırı yağış alan bölgelerde ve toprak kayması olan alanlarda mutlaka önlem alınmalıdır.
4	Depo üzeri hafiyat toprağı ile değil ince kum ile kapatılmalıdır. (Özgül ağırlık 1m3-1600kg)
5	Araç geçişi olan bölgelerde ve üzerinde araç geçişi olacak alanlar için bilgi verilmelidir.
6	Belirtilen kot farkı dışına kesinlikle yerleşim yapılmamalıdır.
7	Değerler yaklaşıkştir, üretim sonrası test raporları tarafınıza gönderilecektir.

info@atilimsangrup.com.tr
+90 216 394 35 11 - 18

ATILIMSAN
GRUP

KOD	GARANTİ	TARİH	SAYFA	REV.
500F-2	5 YIL	9.04.2023	1 / 1	3

2m3 Fibreglas Toprak Altı Foseptik Tankı

Atılımsan tüm bu teknik resim, çizim, evrak, belge ve eklerin hukuken sahibi olup, sunulmuş olan tüm çizim, bilgi ve belgelerin mülkiyetine sahiptir ve tüm bu bilgiler gizli olup, 3. Kişilerle paylaşılması yasaktır. Hiçbir koşulda söz konusu çizimler, teknik resimler, evrak, belge ve ekler Atılımsan'ın rıza ve yazılı onayı olmadan değiştirilemez, kullanılamaz, yeniden düzenlenemez ve diğer kişilerle paylaşılabilir.
İşbu işlemlerden doğan ve/veya konu ile ilgili veya bağlantılı olan tüm ihtilaflar ve hak talepleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır.