


EKİPMAN LİSTESİ						
POS.	AD	TANIM	Ø	H	SINIF	NOT
M	1	Müdahale Kapağı	600	100	-	FRP Civatalı
1N	1	Dolum	63	-	PN16	Galvaniz İç Dişli
2N	1	Çıkış	90	-	PN16	Galvaniz İç Dişli
3N	1	Havalandırma	110	150	PN16	PVC Dirsek
4N	2	Mapa	40	100		160*100*10 mm

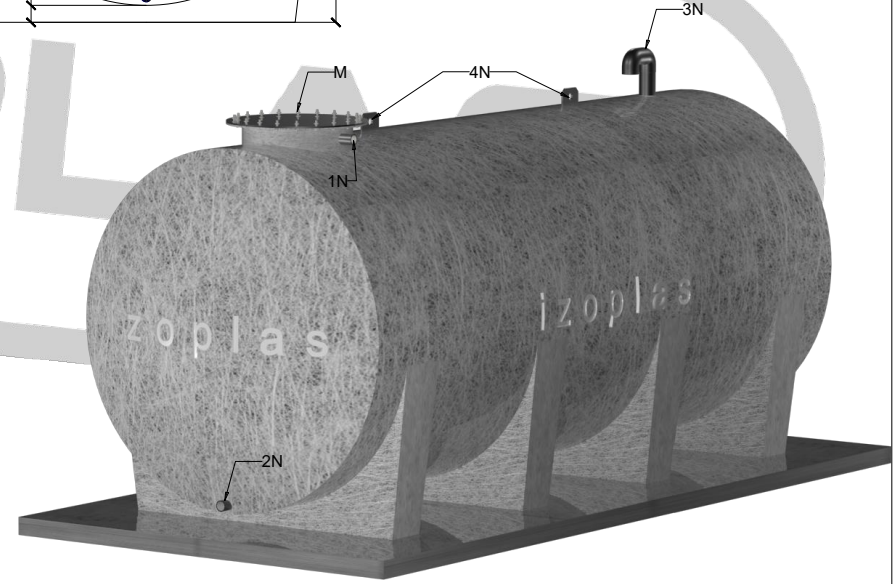

Δ ÜRÜN DETAY		STOK KODU		500-15.3	
		NET		TOTAL	
KAPASİTE	m ³	15		15,77	
KULLANIM	-	TEMİZ SU			
YOĞUNLUK	kg/m ³	980 ≈ 1000			
SICAKLIK	°C	ÇALIŞMA: 45		DİZAYN: 60	
BASINÇ	Bar g	ÇALIŞMA: ATM		DİZAYN: ATM	
Δ HAMMADDE	RESİN	450 (gr/m ²)	600 (gr/m ²)	800 (gr/m ²)	300 (gr/m ²)
BOMBE	Boytek 452	1	3	2	-
GÖVDE	Boytek 452	1	3	2	-
AYAK	Boytek 452	2	2	-	-
MENHOL	Boytek 452	2	3	-	-
HAVALANDIRMA	PVC DIRSEK	DOLUM		İç Dişli Galv.	
MAPA	5x Tank Ağırlık	POMPA		İç Dişli Galv.	
ÇEKME	≈1596 kgf/cm ²	EĞİLME		≈2434 kgf/cm ²	
		ELASTİKİYET		≈167325 kgf/cm	

Δ GENEL BAKIŞ		ALT BOMBE		GÖVDE		ÜST BOMBE	
		BOMBE		SİLİNDİR		BOMBE	
ÇAP (EN)	mm	Ø2000		Ø2000		Ø2000	
KALINLIK	mm	6=8		6=8		6=8	
TABAN ALANI	m ²	10,2		YÜZEY ALANI m ²		49,36	
ÖLÇÜLER	mm	YÜKSEKLİK: 2200		UZUNLUK: 5100		KOT FARKI: 100	
AĞIRLIK	kg	BOŞ: ≈ 540		WORKING: 15540		H.TEST: 16310	
Δ NOTES							
1 Su harici kullanım yapmayınız.							
2 Ürünü mutlaka düz bir beton zemin üzerine yerleştirdikten sonra doldurunuz.							
3 Ürüne ilişkin test raporları üretim sonrası tarafınıza gönderilecektir. Değerler yaklaşıktır.							
4 Belirtilen çalışma sıcaklığı üzerinde kullanım yapmayınız.							
5 Depo üzerine kesici veya delici cisim ile müdahale etmeyiniz.							
6 Çıkış rekoru altını mutlaka desteklemeyiz gerekmektedir.							
7 Depo içerisine boş halde iken kesinlikle hava basıncı uygulamayınız.							

info@atilimsangrup.com.tr +90 216 394 35 11 - 18		ATILIMSAN GRUP			
KOD	GARANTİ	TARİH	SAYFA	REV.	
500-15.3	5 YIL	9.04.2023	1 / 1	3	
15m3 Fiberglas Yatay Su Deposu					
Atılımsan tüm bu teknik resim, çizim, evrak, belge ve eklerin hukuken sahibi olup, sunulmuş olan tüm çizim bilgi ve belgelerin mülkiyetine sahiptir ve tüm bu bilgiler gizli olup, 3. Kişilerle paylaşılması yasaktır. Hiçbir koşulda söz konusu çizimler, teknik resimler, evrak, belge ve ekler Atılımsan'ın rıza ve yazılı onayı olmadan değiştirilemez, kullanılamaz, yeniden düzenlenemez ve diğer kişilerle paylaşamaz.					
İşbu işlemlerden doğan ve/veya konu ile ilgili veya bağlantılı olan tüm ihtilaflar ve hak talepleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır.					