

CoolAer

CPK-1000

1000 WATT SOĞUTMA KAPASİTESİ



CPK-1000


1000 WATT SOĞUTMA KAPASİTESİ

- Dikili Tip Yan Kapak Montaj
- Dış Ortam Kliması
- Paslanmaz Çelik
- A Sınıfı Ekipman



TEKNİK BİLGİLER	CP K - 1000
Soğutma Kapasitesi L35 L35 / L35 L50	1007 W/ 910 W
Soğutucu Gaz Tipi	R 134a
Soğutucu Gaz Miktarı	425 gr
Termostat Fabrika Ayarı	35 °C
Diferansiyel	4 °C
Dış Ünite Fan Debisi	300 m³/h
İç Ünite Fan Debisi	750 m³/h
Enerji Frekansı	50/60 Hz
Standart Güç	198 V...252 V
Çekilen Güç L35 L35 / L35 L50	457 W / 514 W
Çalışma Akımı	2,55 A
Başlangıç Akımı	18,2 A
Ağırlık	35 kg
Yükseklik x Genişlik x Derinlik	780 x 405 x 230
Metal Aksam Cinsi	Stainless Wall
Montaj Şekli	Mount
Koruma Sınıfı	IP 54
Çalışma Aralığı	0°C +55 °C
Kompresör	Embraco
Fanlar	Ebmpapst

TEKNİK ÇİZİM

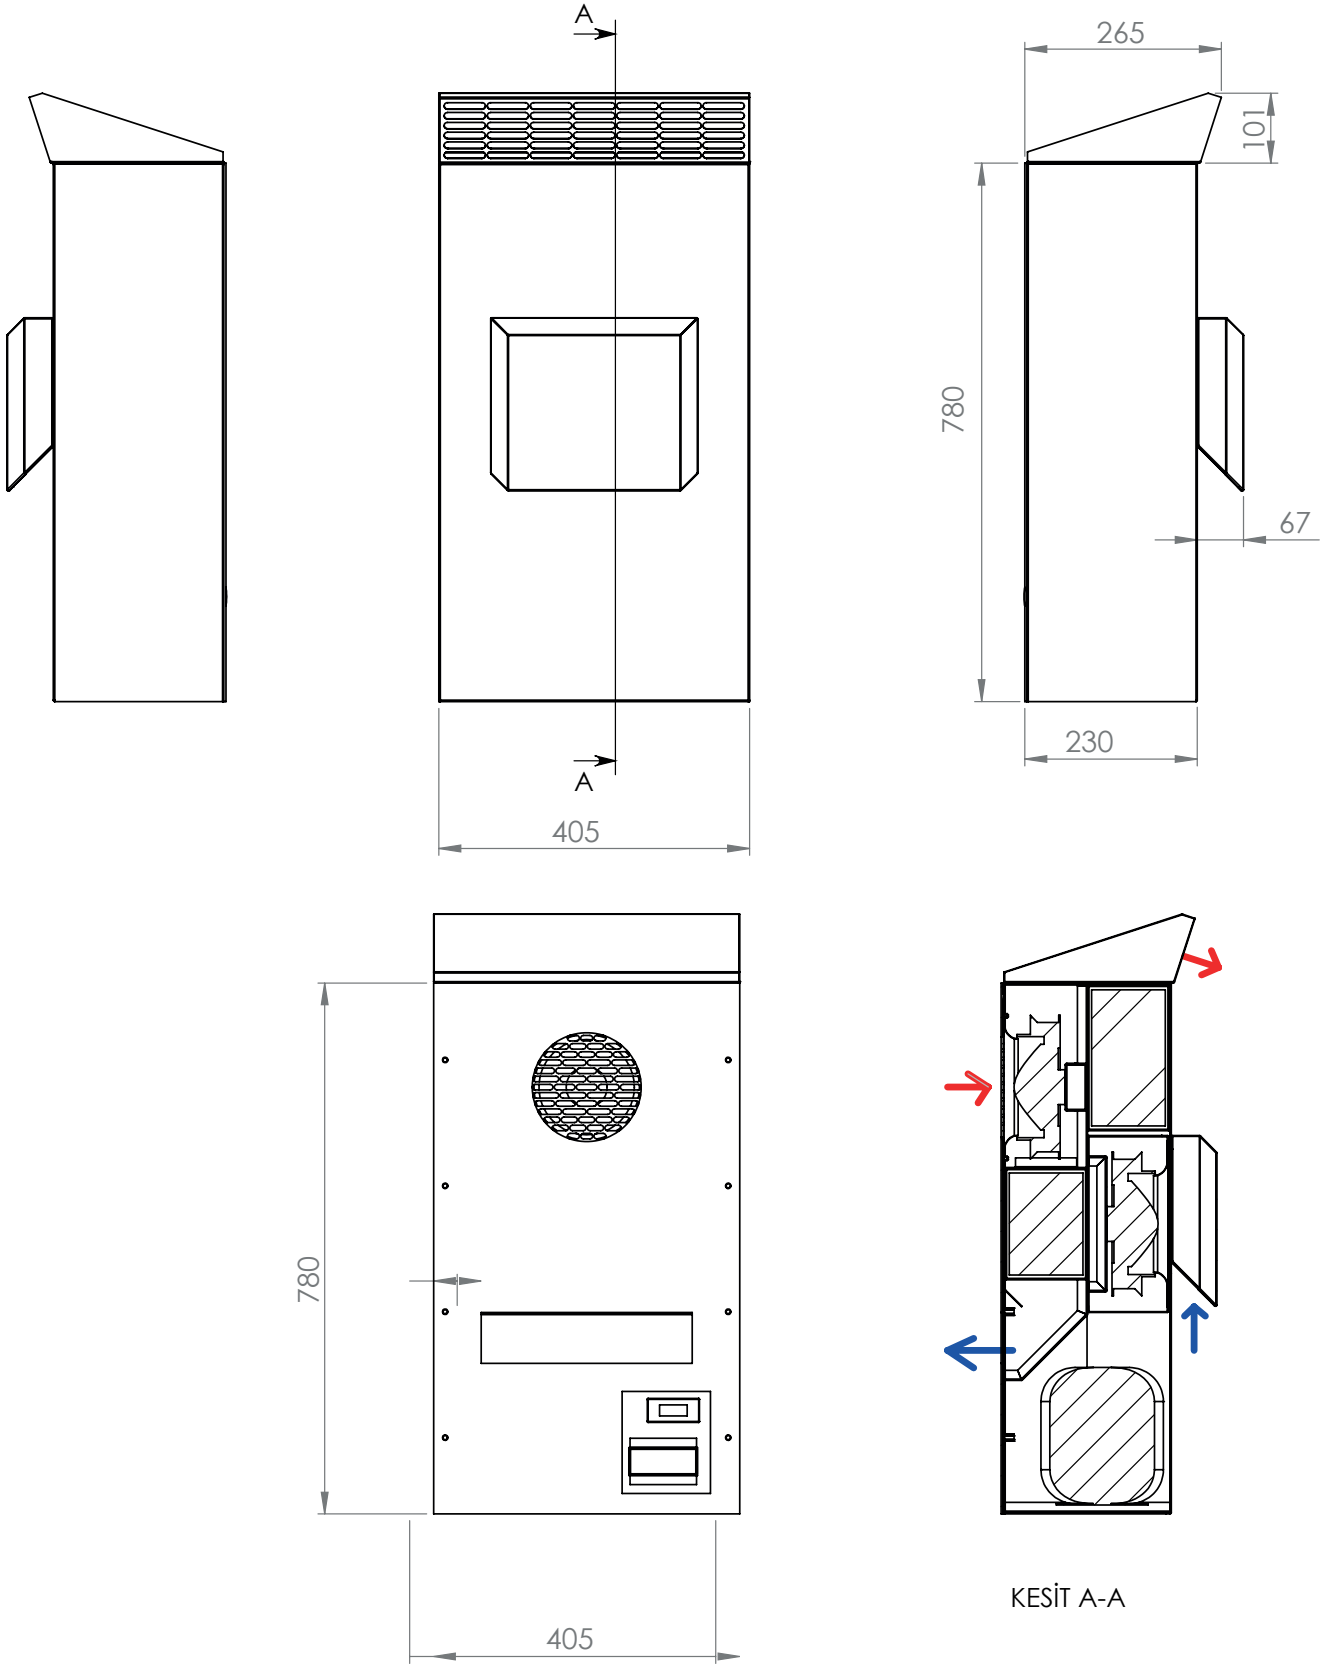

ABD ve Amerika Ofis

Meksika Ofis

BAE Ofis

Endonezya Ofis

Arjantin Ofis

Merkez Amerika Ofis

Filipinler Ofis

Yunanistan Ofis

Merkez Ofis

Ekşiođlu Mah. Atabey cad. no:12
Çekmeköy / İstanbul, TR 34794
Tel: +90 (216) 484 22 22
Faks:+90 (216) 484 05 06
info@coolaer.com.tr

Şube Ofis

ABD ve Amerika Ofis

4210 L.B. McLeod Rd
Suite 111-113 Orlando, FL 32811
Tel: +1 407 286 01 78
Faks: +1 407 914 28 45
omer.ab@canovate.com

Meksika Ofis

95 Hualquilla street,
Iztapalapa,
CDMX, Mexico. 09000
Tel: +52 (55) 1800-6154
david.luna@canovate.com

BAE Ofis

Canovate BAE
Saif Zone Q4-272
P.O BOX: 121650 Sharjah, Dubai
Tel: +971 6 5528523
UAE@canovate.com

Endonezya Ofis

The H Tower 18th Floor,
JL. HR Rasuna Said Kav. 20,
Jakarta 12940. INDONESIA
Tel: +62 816 96 91 91
ahmet.morgul@canovate.com

Arjantin Ofis

Avenida Cramer 2011 piso 8
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 9 11 493 745 40
matias.felippo@canovate.com

Merkez Amerika Ofis

Karayip

Tel: +1 561 618 70 72
sandra.andreu@canovate.com

Filipinler Ofis

Compound Mañalac avenue, STA.
Maria industrial estate Bagumbayan, 1631
Taguig city, Metro Manila Phillippines
gunevren.goren@canovate.com

Yunanistan Ofis

Argiri G. 10
Likovrisi, Athens 14123 Greece
Tel: +30 213 0122 857
info@canovatehellas.gr

